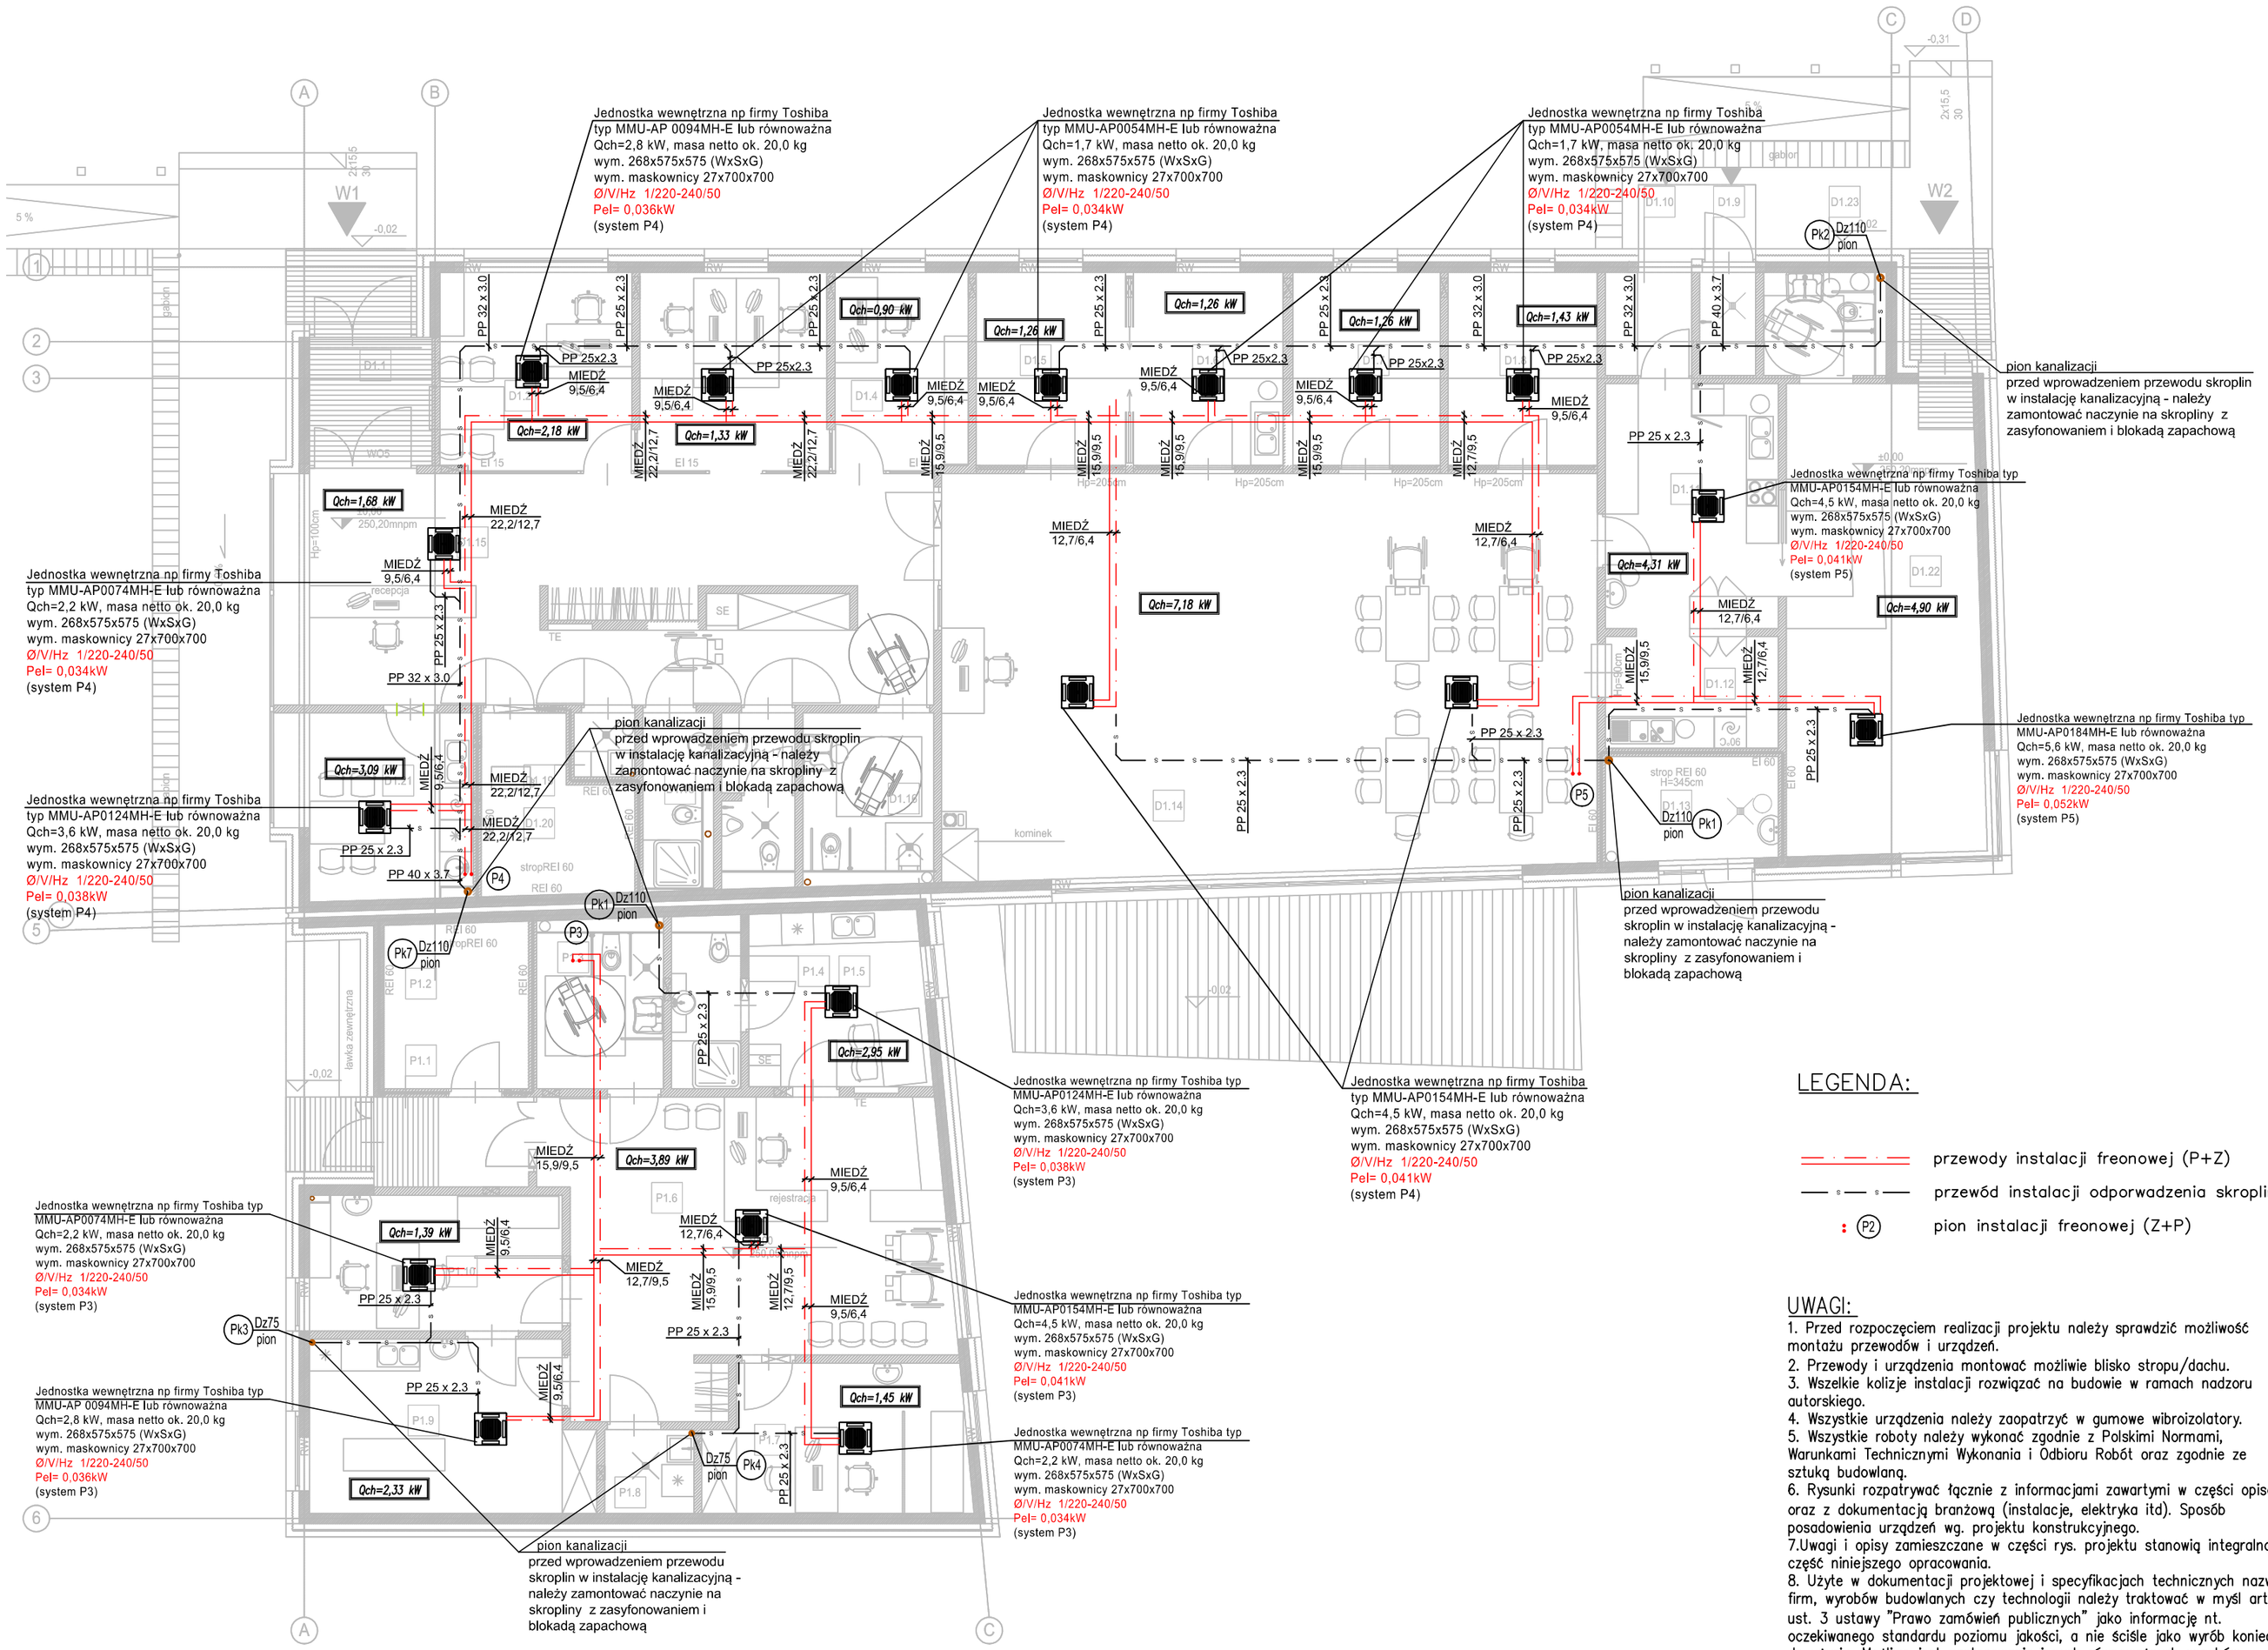

NR POM.	NAZWA	POW. UŻYTKOWA [m2]
D1.1	WIATROŁAP	5,52
D1.2	BIURO KIEROWNIKA	13,05
D1.3	BIURO 2 -OS.	12,71
D1.4	BIURO KSIĘGOWEJ	9,06
D1.5	PRACOWNIA	10,15
D1.6	PRACOWNIA	10,15
D1.7	PRACOWNIA	10,00
D1.8	PRACOWNIA	10,15
D1.9	POM. NA ODPADY SPOŻYWCZE	2,03
D1.10	PRZEDSIONEK KUCHNI KATERINGOWEJ	3,14
D1.11	ROZDZIELNIA KATERINGOWA	14,90
D1.12	ZMYWALNIA	6,81
D1.13	KOTŁOWNIA	6,29
D1.14	ŚWIETLICA	92,08
D1.15	HOL	49,47
D1.16	ŁAZIENKA DAMSKA/ NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,25
D1.17	WC MĘSKIE	3,86
D1.18	WC PERSONELU	3,95
D1.19	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,37
D1.20	MAGAZYN	8,06
D1.21	POKÓJ SOCJALNY	10,75
D1.22	WYDAWANIE POSIŁKÓW	32,04
D1.23	WC OGÓLNODOSTĘPNE/ NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,03

NR POM.	NAZWA	POW. UŻYTKOWA [m2]
P1.1	WIATROŁAP	4,90
P1.2	ARCHIWUM	8,42
P1.3	WC OGÓLNODOSTĘPNE	6,96
P1.4	ŁAZIENKA PERSONELU	3,80
P1.5	POKÓJ SOCJALNY	10,86
P1.6	POCZEKALNIA/ REJESTRACJA	38,87
P1.7	GABINET 1	13,20
P1.8	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,62
P1.9	GABINET ZABIEGOWY	16,52
P1.10	GABINET 2	12,09

LEGENDA:

- przewody instalacji freonowej (P+Z)
- przewód instalacji odporwadzenia skroplin
- pion instalacji freonowej (Z+P)

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
2. Przewody i urządzenia montować możliwie blisko stropu/dachu.
3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
4. Wszystkie urządzenia należy zaopatrzyć w gumowe wibroizolatory.
5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
7.Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
8. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
9. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem m, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
10. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
11. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
12. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
– dla rur palnych osłonę ogniochronną
– dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
13. Przewody prowadzone będą:
– przestrzeni nad stropem i przestrzeni między stropowej
– po ścianach
14. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.

jednostka projektowa:

AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

PRACOWNIA PROJEKTOWA HML-PROJEKT
Mirosław Wyderka ul.Chorzowska 44b pok.907
44-100 Gliwice NIP 642-288-18-36
tel: 795 492 088 email: hmlprojekt@gmail.com

nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ II/3 C - INSTALACJA WENTYLACJI, INSTALACJA KLIMATYZACJI

obiekt:

Kompleks obiektów Domu Ojca Pio wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, układem drogowym, parkingami, drogą pożarową i infrastrukturą techniczną.

adres:

43-200 Pszczyna, ul. Marii Skłodowskie -Curie, dz. nr 1529/54, 1727/54, 458, 457, 1540/54

inwestor:

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1, 43-200 Pszczyna

nazwa rysunku: **Rzut przyziemia - instalacja klimatyzacji** — *skala:* 1:100

autor:	nr. uprawnień:	podpis:	data podpisu	nr rysunku:
mgr inż. MIROSŁAW WYDERKA	SLK/2776/PWOS/09 specjal. sanitarna		18.03.2015	II/3C-203
				data opracowania: 18.03.2015
opracował:	nr. uprawnień:	podpis:	data podpisu	znak:
mgr inż. DAWID KRZYWDA	—		18.03.2015	A-2930
sprawdził			data podpisu	faza:
mgr inż. LIDIA WYDERKA	SLK/4943/POOS/13 specjal. sanitarna		18.03.2015	PW

A2